



Haushaltsplan**entwurf** zum Feuerwehrkonzept 2030

Haushaltsplanentwurf Feuerwehrkonzept 2030



Basis, Historie und strategische Ausrichtung **- als Diskussionsgrundlage und Formulierung des politischen Willens**

Basis für die Erstellung:

- Konzept 2000 GBM (Rolf Gardemann) und 2000 plus (GBM Jobst Wilker)
- Begleitend Feuerwehrbedarfsplan Aug. 2019
- Nieders. Brandschutzgesetz und FUK (Feuerwehrunfallkasse)
 - Vorgaben zur Mindeststärke, Ausrückezeiten, Tagesverfügbarkeit
- Arbeitsgespräche der Ortsbrandmeister in 2022

Ziel:

- Erstellung einer langfristigen Planung und Bereitstellung der dazu benötigten finanziellen Mittel bis 2030
- Bedarfsgerechte Ausführung bei bestmöglicher Balance zwischen technisch Machbarem und finanziell Möglichem
- Planungssicherheit und Zukunftssicherung der Ortsfeuerwehren
- Umsetzung des Konzeptes 2030 ff.



Langfristige Kostenplanung als Haushaltsentwurf des Feuerwehrkonzeptes 2030



Kostenplanung 2030 Feuerwehr Gemeinde Bad Essen Vorschlag Gemeindefeuerwehr

Fahrzeug				neues			AGT	
	RW	Kosten	Bestellung	Ortswehr	Gebäude	Grundstück	Jahr	Kosten
BEEW								
	MTW für JF	55.000 €	2024					
							2023	90.355 €
							2024	14.500 €
							2025	12.260 €
							2026	17.400 €
							2027	8.700 €
							2028	0 €
							2029	21.750 €
HaLo								
HeiWi								
HöDaLi	TLF3000	250.000 €	2028					
	HLF20	360.000 €	2023	Lintorf	2.800.000 €	x		
	LF Logistik	325.000 €	2027					
	TSF W	130.000 €	2024	Dahlinghausen	1.200.000 €	x		
HüBaLi	TLF3000 Unimog	325.000 €	2023	Hüsedede	1.000.000 €			
	LF10	280.000 €	2025	Linne	1.200.000 €	x		
	TSF-W	130.000 €	2027	Barkhausen	1.200.000 €	x		
	MTF	55.000 €	2025					
RaBro	(H)LF10	300.000 €	2024	Rabber	1.200.000 €	x		
	TSFW	130.000 €	2027	Brockhausen	1.000.000 €	2023		
Wehrendorf	HLF 20	360.000 €	2028		500.000 €			
	MTW	55.000 €	2023					
		3.115.000 €			10.100.000 €			244.965 €
				2026	17.400 €			
		2023	5.630.355 €	2027	1.793.700 €			
		2024	2.939.500 €	2028	1.510.000 €			
		2025	1.547.260 €	2029	21.750 €			
								13.459.965 €

Rahmenbedingungen:

- Keine Inflation vorgehalten

Fahrzeuge:

- Aktuelle Musterangebote der Fa. Schlingmann als Grundlage bei den Fahrzeugkosten Q1 2022.

Angenommene Gebäudepauschalen

- 1,0 Mio € bei Grundausrüstungswehr
- 2,5 Mio € bei Stützpunktwehr
- 0,2 - 0,3 Mio für evtl. Grundstücksalternative.
- Im Jahr der Bestellung eines Fahrzeuges entstehen auch Gebäudekosten bei der jew. Feuerwehr.

Die Kostenschätzung zu den Fahrzeugen ist auf Grundlage der aktuellen Musterangebote von der Fa. Schlingmann. Vermutlich werden diese Werte aber nicht ausreichen. Bei den Gebäuden haben wir 1Mio für Feuerwehren mit Grundausrüstung bzw. 2,5Mio für Stützpunkte angesetzt, zusätzlich 200Tsd/300Tsd für benötigte alternativ Grundstücke. Inwiefern diese Kostenansätze realistisch sind, können wir nicht einschätzen.

Die Kosten der Gebäude entstehen in dem Jahr der Bestellung von dem entsprechendem Fahrzeug der jeweiligen Feuerwehr. Wir haben eine Lieferzeit von 36 Monaten angenommen.



Wo stehen wir heute? Was sind die Herausforderungen?

Haushaltsplanentwurf Feuerwehrkonzept 2030



Zur Erinnerung : Quelle Feuerwehrbedarfsplan 2019

➤ § Vorgabe 8 min das Einsatzgebiet zu erreichen

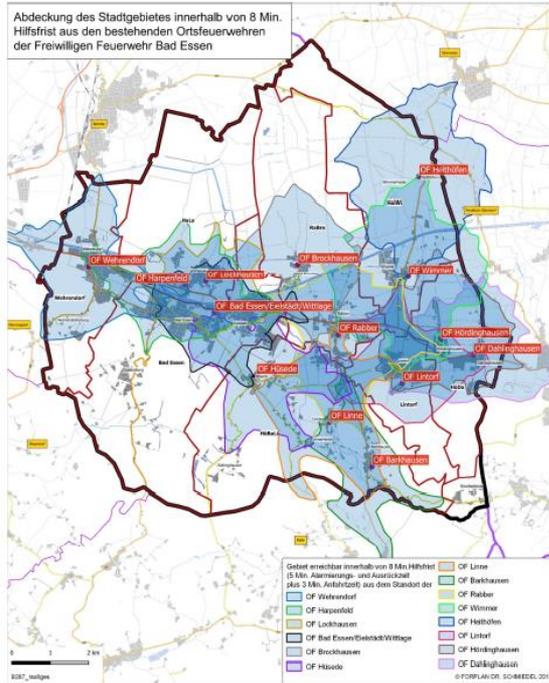


BILD 4.9 Räumlich-zeitliche Erreichbarkeiten aus den Feuerwehrstandorten der Gemeinde Bad Essen

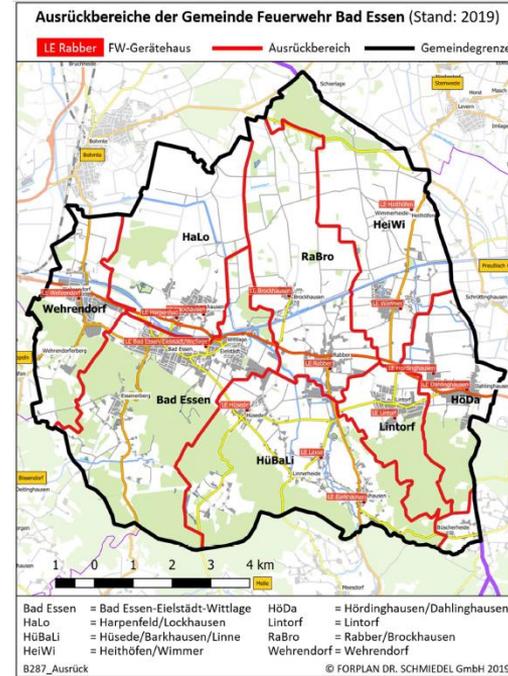


BILD 4.8 Ausrückbereiche der Feuerwehren der Gemeinde Bad Essen mit Standorten der Feuerwehrgerätehäuser



Zur Erinnerung : Quelle Feuerwehrbedarfsplan 2019

➤ § Mindeststärkevorgabe vs Altvorgaben vs Tagesverfügbarkeit vs demographischer Wandel

Frage: Wie viele der Mitglieder stehen tagsüber der Wehr tatsächlich zur Verfügung - **Tagesverfügbarkeit**
Wie ist organisatorisch und strukturell Gegenzusteuern?

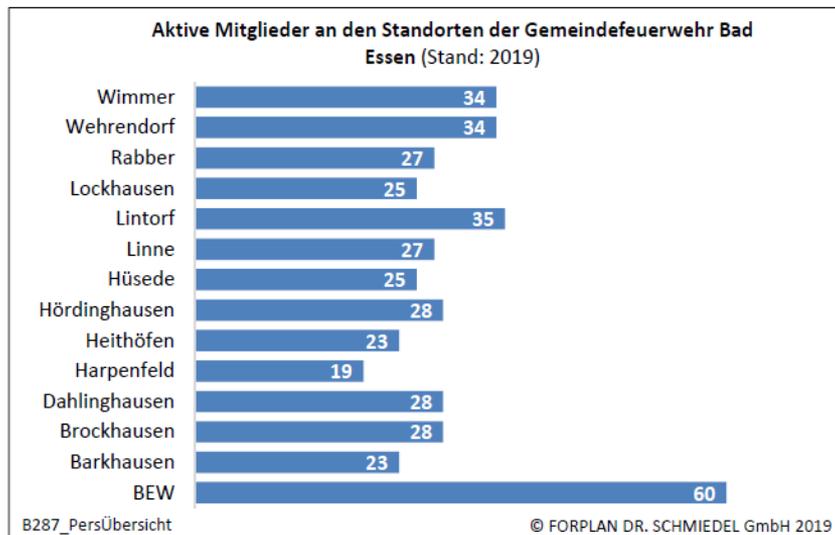


BILD 4.2 Aktive Mitglieder an den Standorten der Gemeindefeuerwehr Bad Essen

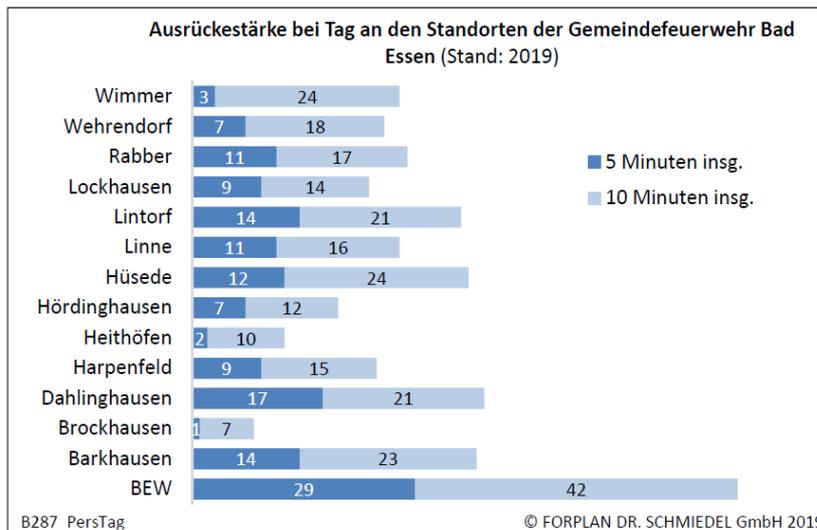


BILD 4.4 Ausrückestärke bei Tag an den Standorten der Gemeindefeuerwehr Bad Essen (Stand: 2019)



Zur Erinnerung : Quelle Feuerwehrbedarfsplan 2019

➤ § Mindeststärkevorgabe



Frage: Passen Mindeststärke und Alarmbelastung oder ist hier Organisatorisch auszugleichen?

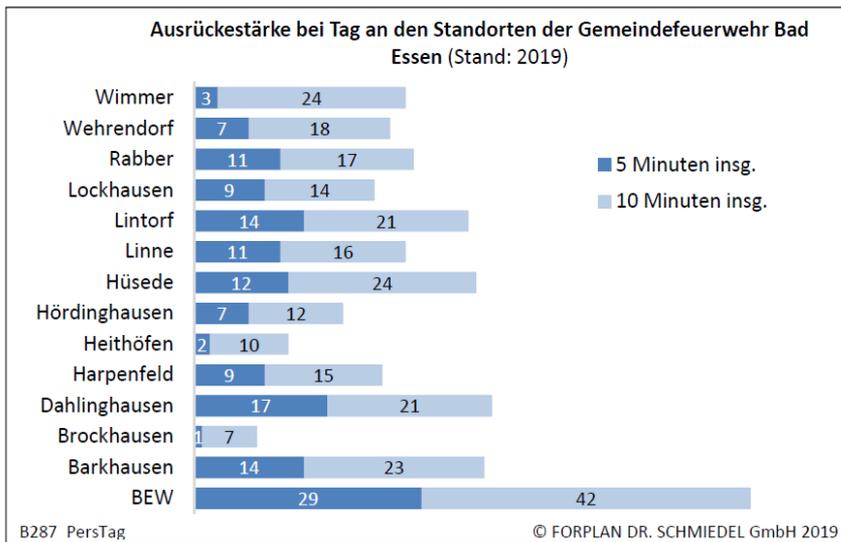


BILD 4.4 Ausrückestärke bei Tag an den Standorten der Gemeindefeuerwehr Bad Essen (Stand: 2019)

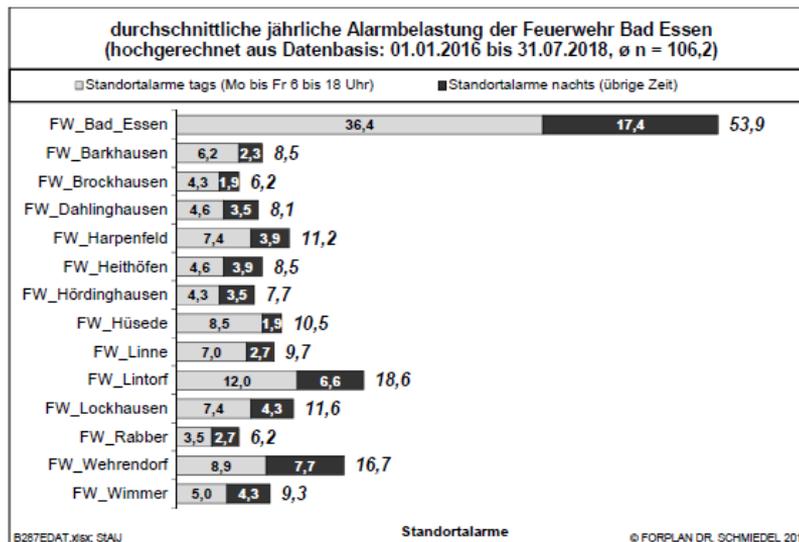


BILD 4.10 Durchschnittliche jährliche Alarmbelastung an den Standorten der Gemeindefeuerwehr Bad Essen



Zur Erinnerung : Quelle Feuerwehrbedarfsplan 2019

➤ § Schutzdefinition

Frage:	Werden wir dem heute gerecht?	Nein
	Stehen Mannschaft und Material zur Verfügung	Nein

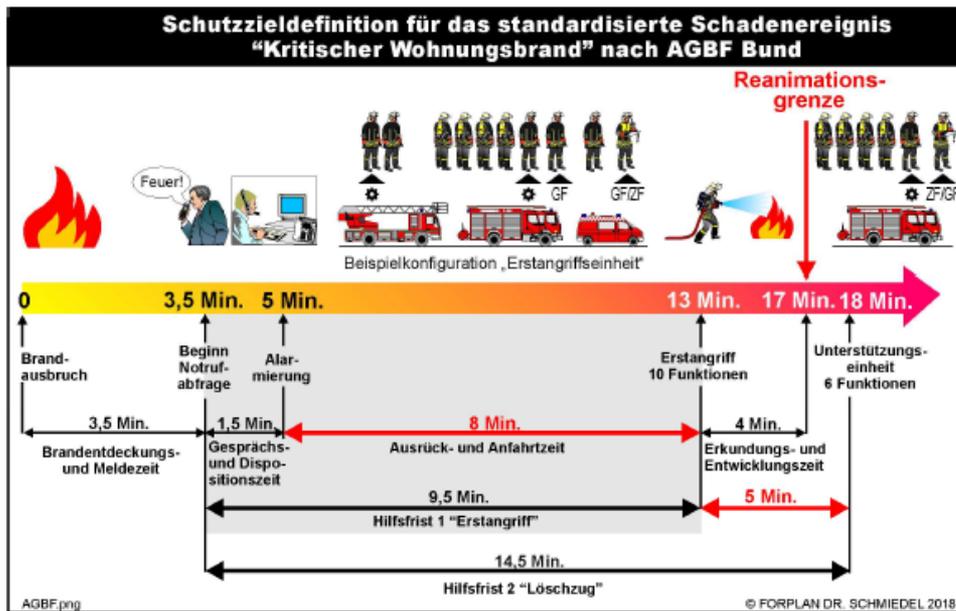


BILD 5.1 Schutzzieldefinition für das standardisierte Schadensereignis „Kritischer Wohnungsbrand“ nach AGBF Bund



Wie können wir gegensteuern? Welche politischen und haushalterischen Massnahmen sind zu treffen?

Haushaltsplanentwurf Feuerwehrkonzept 2030



Gebäude und Fahrzeugbeschaffung HöDaLi Hördinghausen - Lintorf



2 eigenständige selbstständig agierende Wehren beziehen ein Feuerwehrhaus

mit dem Ziel:

- Synergien im Fahrzeugbestand zu schaffen
- Aufgabenbelastung im Einsatz zu teilen – gemeinsam zu Üben -
- größtmögliche Tagesverfügbarkeit zu generieren
- jedoch ihre Identität und Selbstständigkeit nicht aufzugeben – spätere Fusion nicht ausgeschlossen


HöDaLi	TLF3000	250.000 €	2028	Lintorf	2.800.000 €	x
	HLF20	360.000 €	2023			
	LF Logistik	325.000 €	2027			
	TSF W	130.000 €	2024			
				Dahlinghausen	1.200.000 €	x

4.2.5.7 Feuerwehrhaus OPW Hördinghausen

FWGH	Hördinghausen
Stellplätze	1
Aufenthaltsfläche	2, 76m² davon einer genutzt für Dorfgemeinschaft
Umkleieräume	keine
sanitäre Einrichtungen	3 = 1x Damen, 1x Herren im 1.OG 1x behindertengerecht im EG
Ausführung nach DIN	nein
aktueller Zustand	Sanierung, Erweiterung 2001

4.2.5.10 Feuerwehrhaus OPW Lintorf

FWGH	Lintorf
Stellplätze	3
Aufenthaltsfläche	n.vor h.
Umkleieräume	n.vor h.
sanitäre Einrichtungen	1 x Damen 1 x Herren
Ausführung nach DIN	
aktueller Zustand	Neubau am 21.09.2016 bei der Gemeinde Bad Essen beantragt

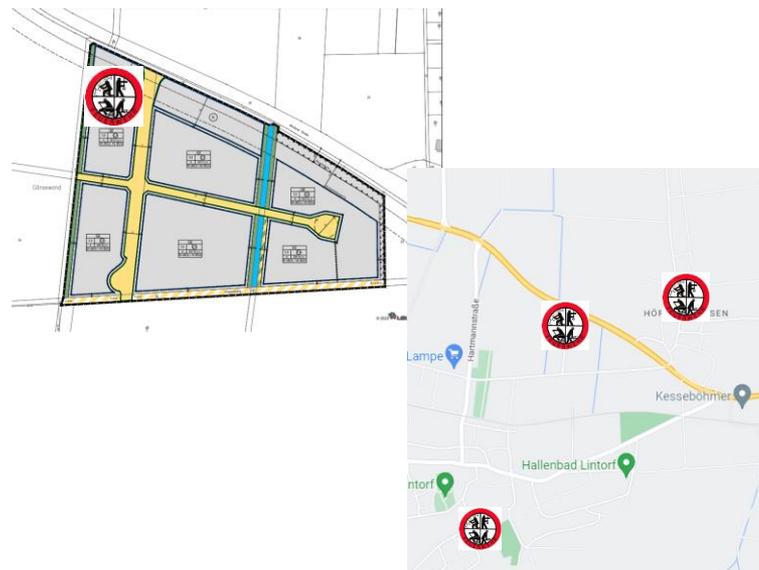



Schlingmann Feuerfahrzeuge
TLF 3000 VARUS 4x4 | Schlingmann Feuer...





Schlingmann Feuerfahrzeuge
HLF 20/HLF 20 VARUS | Schlingmann Feuerfahrzeuge



Freiwillige Feuerwehr Dortmund-Berghofen
Löschgruppenfahrzeug-Logistik (intern LF-L 8) - Fr...

HöDaLi	TLF3000	250.000 €	2028		
	HLF20	360.000 €	2023	Lintorf	2.800.000 € x
	LF Logistik	325.000 €	2027		
	TSF W	130.000 €	2024	Dahlinghausen	1.200.000 € x

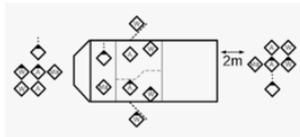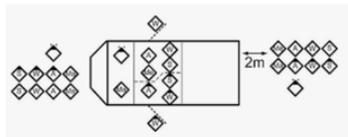

Mindestbedarf für Stützpunkt

- # TLF 3000 als Ersatzbeschaffung TLF Bj. 2001 1:2 Trupp
- # HLF 20 als Ersatz für das LF8 Bj. 1990 1:8 Gruppe
 - ✓ 2ter Rettungssatz
- # LF Logistik als Ersatz TSW in Verbund 1:4 Staffel ww. 1:8 Gruppe
 - ✓ Aufnahme DeKon und CSA



Gebäude und Fahrzeugbeschaffung HöDaLi Dahlinghausen



Dahlinghausen TSF-W

TSF W	130.000 €	2024	Dahlinghausen	1.200.000 €	x
-------	-----------	------	---------------	-------------	---

4.2.5.4 Feuerwehrhaus OFW Dahlinghausen

FWGH	Dahlinghausen
Stellplätze	1 (40 qm)
Aufenthaltsräume	2 (120 qm mit integrierter Küche)
Umkleieräume	0
sanitäre Einrichtungen	2 x Herren (3 qm), 1 x Damen (3 qm)
Ausführung nach DIN	
baulicher Zustand	



Alarmeinheit HöDaLi

Ersatzbeschaffung TSF-W, Bj. 1997
Gerätehaus neu – Grundstück offen

1:4 Staffel



Ziegler
ZIEGLER TSF-W an die FF Niemegk – ZI...





Gebäude und Fahrzeugbeschaffung HüBaLi Hüsede Barkhausen Linne



Hüsede
Linne:
Barkhausen

neues Gerätehaus ist ausgelegt für TLF 3000 Unimog + MTF
LF 10 Gerätehaus auf Tauglichkeit prüfen
TSF – W Gerätehaus 1,2 mio €

in Planung

HüBaLi	TLF3000 Unimog	325.000 €	2023	Hüsede	1.000.000 €	
	LF10	280.000 €	2025	Linne	1.200.000 €	x
	TSF-W	130.000 €	2027	Barkhausen	1.200.000 €	x
	MTF	55.000 €	2025			

4.2.5.8 Feuerwehrhaus OFW Hüsede

FWGH	Hüsede
Stellplätze	1
Aufenthaltsräume	0
Umkleieräume	0
sanitäre Einrichtungen	1
Ausführung nach DIN	
baulicher Zustand	Sanierung 1988




4.2.5.9 Feuerwehrhaus OFW Linne

FWGH	Linne
Stellplätze	1
Aufenthaltsräume	1 Schulungsraum 46,5 qm mit Küche 4,35 qm
Umkleieräume	nein
sanitäre Einrichtungen	1 Damenloilette 3qm und 1 Herrenloilette 3qm
Ausführung nach DIN	nein
baulicher Zustand	gut, Fassadensanierung und neue Fenster 2007



4.2.5.2 Feuerwehrhaus OFW Barkhausen

FWGH	Barkhausen
Stellplätze	1
Aufenthaltsräume	1
Umkleieräume	0
sanitäre Einrichtungen	1x Damen WC 1,23qm 1x Herren WC 1,0qm 1x Dusche 2 qm
Ausführung nach DIN	nein
baulicher Zustand	gut


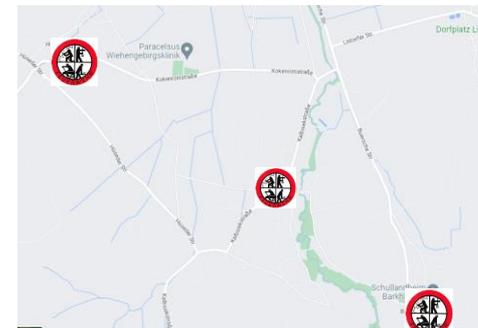




Gebäude und Fahrzeugbeschaffung HÜBaLi



+

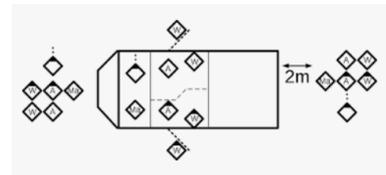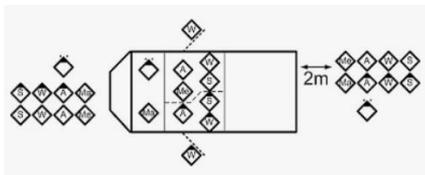

Schlingmann Feuerfahrzeuge
TLF 3000 Unimog | Schlingmann Feuerfahrzeuge

RIN7 Automotive



Schlingmann Feuerfahrzeuge
LF10/HLF10 VARUS | Schlingmann Feuerwe...

HüBaLi	TLF3000 Unimog	325.000 €	2023	Hüsedede	1.000.000 €	
	LF10	280.000 €	2025	Linne	1.200.000 €	x
	TSF-W	130.000 €	2027	Barkhausen	1.200.000 €	x
	MTF	55.000 €	2025			



Ziegler
ZIEGLER TSF-W an die FF Niemegk – ZI...

Alarmeinheit HÜBaLi

Linne LF10 als Erstangriff
Gerätehaus Tauglichkeit prüfen

1:8 Gruppe

Barkhausen TSF-W als Ersatz TSF
Gerätehaus neu – Grundstück offen

1:4 Staffel



Gebäude und Fahrzeugbeschaffung RaBro Rabber Brockhausen

Rabber (H)LF 10 3ter Rettungssatz, Gerätehaus ist auf Tauglichkeit zu prüfen
 Brockhausen: TSF-W Gerätehaus 1mio €


RaBro	(H)LF10	300.000 €	2024	Rabber	1.200.000 €	x
	TSFW	130.000 €	2027	Brockhausen	1.000.000 €	2023

4.2.5.12 Feuerwehrhaus OFW Rabber

FWGH	Rabber
Stellplätze	2
Aufenthaltsräume	1
Umkleieräume	0
sanitäre Einrichtungen	WC 2
Ausführung nach DIN	nein
baulicher Zustand	io.

4.2.5.3 Feuerwehrhaus OFW Brockhausen

FWGH	Brockhausen
Stellplätze	1
Aufenthaltsräume	1, wird auch als Schulungsraum genutzt, 22qm, Küche 6,2qm
Umkleieräume	0
sanitäre Einrichtungen	1 Toilette, ca. 5qm
Ausführung nach DIN	
baulicher Zustand	Renovierungsbedürftig / letzte Bautätigkeit in den 1980ziger Jahren

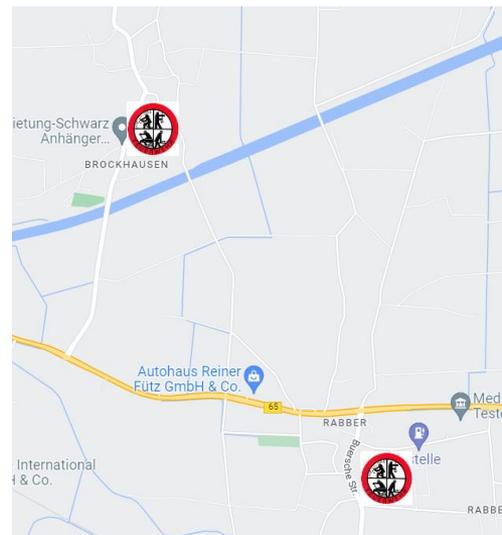



Gebäude und Fahrzeugbeschaffung RaBro



Schlingmann Feuerwehrfahrzeuge
LF10/HLF10 VARUS | Schlingmann Feuerwe...

RaBro	(H)LF10	300.000 €	2024	Rabber	1.200.000 €	x
	TSFW	130.000 €	2027	Brockhausen	1.000.000 €	2023



Ziegler
ZIEGLER TSF-W an die FF Niemegek – Zl...

Alarmeinheit RaBro

Rabber (H)LF als Ersatzbeschaffung TSF-W Bj. 1997 1:8 Gruppe
 ✓ 3ter Rettungssatz zur Arbeitsentlastung der Stützpunkte
 Gerätehaus auf Tauglichkeit prüfen

Brockhausen TSF-W als Ersatz TSF 1:4 Staffel
 Gerätehaus neu – Grundstück offen



Gebäude und Fahrzeugbeschaffung Wehrendorf




Wehrendorf HLF 20 4ter Rettungssatz, Gerätehaus ist auf Tauglichkeit zu prüfen
MTW

Wehrendorf	HLF 20	360.000 €	2028		500.000 €	
	MTW	55.000 €	2023			

4.2.5.13 Feuerwehrhaus OFW Wehrendorf

FWGH	Wehrendorf
Stellplätze	2
Außenhalträume	Schulungsraum 61,81m³ mit integrierter Küche
Umkleieräume	nicht vorhanden
sanitäre Einrichtungen	1x Damen WC, 1x Herren WC
Ausführung nach DIN	Nein
baulicher Zustand	Fahrzeughalle (Baumängel) 1967, Anbau Fahrzeughalle 1986, Anbau Gruppenraum 2009 (Schulungsraum)

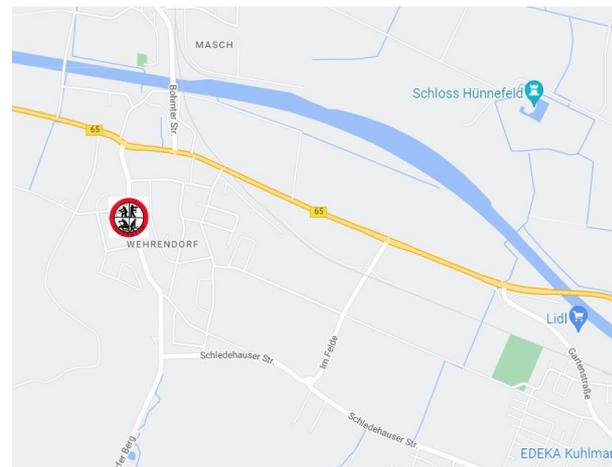



Gebäude und Fahrzeugbeschaffung Wehrendorf



Schlingmann Feuerwehrfahrzeuge
LF20/HLF20 VARUS | Schlingmann Feuerwehrfahrzeuge

Wehrendorf	HLF 20	360.000 €	2028		500.000 €	
	MTW	55.000 €	2023			



BINZ Automotive

Alarmeinheit

# HLF 20	als Ersatzbeschaffung des MLF Gerätehaus Tauglichkeit prüfen	1:8 Gruppe
# MTW	analog Hüsedede	